



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Кировского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа Макеевка управления  
надзорной деятельности и профилактической работы

286105, г. Макеевка, ул. Металлургическая, д. 75, тел. +7(8563) 28-50-01,  
E-mail: gpn\_mak\_kir@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«10» августа 2023 г. 13 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«10» августа 2023 г. 13 ч. 20 мин.

место проведения профилактического визита: г. Макеевка, Кировский район,  
кв-л «Химик», д. 42

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное  
общеобразовательное учреждение «Ясли-сад № 110 общеразвивающего типа  
города Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий: \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведен: Инспектором отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы Кировского района г. Макеевки  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского  
округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной  
Республике младшим лейтенантом внутренней службы Бич Данилом  
Сергеевичем.



**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением «Ясли-сад № 110 общеразвивающего типа города Макеевки» Белич Наталье Сергеевне, а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый МБДОУ «Ясли-сад № 110 общеразвивающего типа города Макеевки», отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.

Сарай отнесен к средней категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 5 лет.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2



статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
<i>Здание детского сада</i>		
1.	В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 3.1, табл. 2, п. 1 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ; ст. 6 № 69-ФЗ
2.	Из каждого помещения дошкольной группы не предусмотрено не менее двух рассредоточенных выходов (группа № 6 на этаже № 1)	п. 7.2.13 СП 252.1325800.2016 ст. 6 № 69-ФЗ
3.	Расстояние от любой точки проекции лестницы 3-го типа на уровень земли составляет менее 1 м до проекции оконных проемов (6 шт.).	пункт 4.4.7. СП 1.13130.2020 пункт 8.8 СНиП 21-01-97* ст. 6 № 69-ФЗ
4.	Стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 (либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения).	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 ст. 6 № 69-ФЗ
5.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п. 1.1 таблица 1, п 15 РД 34.21.122-87 ст. 6 № 69-ФЗ




6.	В здании отсутствуют фотолуминесцентные эвакуационные системы.	п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 ст. 6 № 69-ФЗ
7.	В здании не предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации.	приложение А, таблица А1 п. 1 СП 484.1311500.2020; ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ ст. 6 № 69-ФЗ
8.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ ст. 6 № 69-ФЗ
9.	<b>Надворная постройка</b>	
10.	В здании не предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации.	приложение А, таблица А1 п. 19 СП 484.1311500.2020; ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ ст. 6 № 69-ФЗ
11.	Стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 (либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения).	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 ст. 6 № 69-ФЗ

Инспектор отделения НД и ПР Кировского района г. Макеевки отдела НД и ПР городского округа Макеевка управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

младший лейтенант внутренней службы  
Бич Д.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

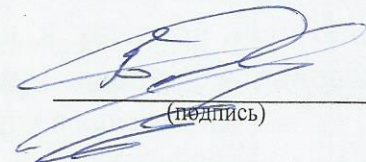  
(подпись)


« 10 » 08 20 23 г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

Заведующий Белица Н.  
(должность, фамилия, инициалы)

контролируемого лица (представителя)



  
(подпись)

«    »                      20    г.